



检测报告

报告编号 A2250166315118C

第 1 页 共 7 页

委托单位 南京市浦口区水务局

委托单位地址 南京市浦口区江浦街道雨合路 20 号芯浦科创中心

项目名称 /

项目地址 /

样品类型 生活饮用水

报告用途 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.1825632EC9

报告说明

报告编号 A2250166315118C

第 2 页 共 7 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

采样人员：李锦程、施志伟、
韩伟、马光晶

编制：

审核：

签发：

签发人姓名：

签发日期：

戈晓帆

戈晓帆

2026/01/14

检测结果

报告编号 A2250166315118C 第 3 页 共 7 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		生活饮用水		检测日期	2026-01-06~2026-01-08	
检测结果:						
点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
永宁经营部	2026-01-06	色度		SURC3027002	<5	度
		浑浊度		SURC3027002	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SURC3027002	0	/
			煮沸前水样强度	SURC3027002	无	/
			煮沸前水样说明	SURC3027002	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SURC3027002	0	/
			煮沸后水样强度	SURC3027002	无	/
			煮沸后水样说明	SURC3027002	无任何臭和味	/
			菌落总数		SURC3027001	未检出
		总大肠菌群		SURC3027001	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SURC3027003	0.25	mg/L
桥林小学	2026-01-06	色度		SURC3027005	<5	度
		浑浊度		SURC3027005	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SURC3027005	0	/
			煮沸前水样强度	SURC3027005	无	/
			煮沸前水样说明	SURC3027005	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SURC3027005	0	/
			煮沸后水样强度	SURC3027005	无	/
			煮沸后水样说明	SURC3027005	无任何臭和味	/
			菌落总数		SURC3027004	未检出
		总大肠菌群		SURC3027004	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SURC3027006	0.34	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315118C

第 4 页 共 7 页

续上表

检测结果:

点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
北江豪庭	2026-01-06	色度		SURC3027008	<5	度
		浑浊度		SURC3027008	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SURC3027008	0	/
			煮沸前水样强度	SURC3027008	无	/
			煮沸前水样说明	SURC3027008	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SURC3027008	0	/
			煮沸后水样强度	SURC3027008	无	/
			煮沸后水样说明	SURC3027008	无任何臭和味	/
			菌落总数		SURC3027007	未检出
		总大肠菌群		SURC3027007	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SURC3027009	0.29	mg/L
江浦经营部	2026-01-06	色度		SURC3027011	<5	度
		浑浊度		SURC3027011	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SURC3027011	0	/
			煮沸前水样强度	SURC3027011	无	/
			煮沸前水样说明	SURC3027011	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SURC3027011	0	/
			煮沸后水样强度	SURC3027011	无	/
			煮沸后水样说明	SURC3027011	无任何臭和味	/
			菌落总数		SURC3027010	未检出
		总大肠菌群		SURC3027010	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SURC3027012	0.21	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315118C

第 5 页 共 7 页

续上表

检测结果:

点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
消防大队	2026-01-06	色度		SURC3027014	<5	度
		浑浊度		SURC3027014	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SURC3027014	0	/
			煮沸前水样强度	SURC3027014	无	/
			煮沸前水样说明	SURC3027014	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SURC3027014	0	/
			煮沸后水样强度	SURC3027014	无	/
			煮沸后水样说明	SURC3027014	无任何臭和味	/
			菌落总数		SURC3027013	未检出
		总大肠菌群		SURC3027013	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SURC3027015	0.25	mg/L
珠江小学	2026-01-06	色度		SURC3027017	<5	度
		浑浊度		SURC3027017	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SURC3027017	0	/
			煮沸前水样强度	SURC3027017	无	/
			煮沸前水样说明	SURC3027017	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SURC3027017	0	/
			煮沸后水样强度	SURC3027017	无	/
			煮沸后水样说明	SURC3027017	无任何臭和味	/
			菌落总数		SURC3027016	未检出
		总大肠菌群		SURC3027016	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SURC3027018	0.31	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315118C

第 6 页 共 7 页

续上表

点位信息：		
点位名称	采样日期	样品状态
永宁经营部	2026-01-06	无味、无色、透明、无浮油
桥林小学	2026-01-06	无味、无色、透明、无浮油
北江豪庭	2026-01-06	无味、无色、透明、无浮油
江浦经营部	2026-01-06	无味、无色、透明、无浮油
消防大队	2026-01-06	无味、无色、透明、无浮油
珠江小学	2026-01-06	无味、无色、透明、无浮油
备注：		
1.游离氯为现场检测。		
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。		

检测结果

报告编号 A2250166315118C

第 7 页 共 7 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准比色法) GB/T 5750.4-2023	5 度	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准) GB/T 5750.4-2023	1NTU	
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (6.1 嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2023	/	
	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标(4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法) GB/T 5750.11-2023	0.02mg/L	余氯计 DR300 TTE20191260
				余氯计 DR300 TTE20191261
	菌落总数#	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标(4.1 平皿计数法) GB/T 5750.12-2023	/	生化培养箱 LRH-150 TTE20166204
	总大肠菌群#	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标(5.2 滤膜法) GB/T 5750.12-2023	/	生化培养箱 LRH-150 TTE20166204
注:“#”表示该项目在本实验室资质范围内,经客户同意分包至江苏华测品标检测认证技术有限公司实验室,且在其资质范围内,CMA 证书编号为 231020341199。				

报告结束



检测报告

报告编号 A2250166315119C

第 1 页 共 6 页

委托单位 南京市浦口区水务局

委托单位地址 南京市浦口区江浦街道雨合路 20 号芯浦科创中心

项目名称 /

项目地址 /

样品类型 生活饮用水

报告用途 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.1825697E8E

报告说明

报告编号 A2250166315119C

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

采样人员：韩伟、马光晶

签发：戈晓帆

编制：黄洋

签发人姓名：戈晓帆

审核：郝丽华

签发日期：2026/02/25

检测结果

报告编号 A2250166315119C 第 3 页 共 6 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		生活饮用水		检测日期	2026-02-05~2026-02-07	
检测结果:						
点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
永宁经营部	2026-02-05	色度		SUS122143002	<5	度
		浑浊度		SUS122143002	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS122143002	0	/
			煮沸前水样强度	SUS122143002	无	/
			煮沸前水样说明	SUS122143002	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS122143002	0	/
			煮沸后水样强度	SUS122143002	无	/
			煮沸后水样说明	SUS122143002	无任何臭和味	/
		菌落总数		SUS122143001	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群		SUS122143001	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS122143003	0.30	mg/L
桥林小学	2026-02-05	色度		SUS122143005	<5	度
		浑浊度		SUS122143005	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS122143005	0	/
			煮沸前水样强度	SUS122143005	无	/
			煮沸前水样说明	SUS122143005	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS122143005	0	/
			煮沸后水样强度	SUS122143005	无	/
			煮沸后水样说明	SUS122143005	无任何臭和味	/
		菌落总数		SUS122143004	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群		SUS122143004	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS122143006	0.16	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315119C

第 4 页 共 6 页

续上表

检测结果:

点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
北江豪庭	2026-02-05	色度		SUS122143008	<5	度
		浑浊度		SUS122143008	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS122143008	0	/
			煮沸前水样强度	SUS122143008	无	/
			煮沸前水样说明	SUS122143008	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS122143008	0	/
			煮沸后水样强度	SUS122143008	无	/
			煮沸后水样说明	SUS122143008	无任何臭和味	/
		菌落总数		SUS122143007	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群		SUS122143007	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS122143009	0.24	mg/L
江浦经营部	2026-02-05	色度		SUS122143011	<5	度
		浑浊度		SUS122143011	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS122143011	0	/
			煮沸前水样强度	SUS122143011	无	/
			煮沸前水样说明	SUS122143011	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS122143011	0	/
			煮沸后水样强度	SUS122143011	无	/
			煮沸后水样说明	SUS122143011	无任何臭和味	/
		菌落总数		SUS122143010	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群		SUS122143010	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS122143012	0.54	mg/L
消防大队	2026-02-05	色度		SUS122143014	<5	度
		浑浊度		SUS122143014	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS122143014	0	/
			煮沸前水样强度	SUS122143014	无	/
			煮沸前水样说明	SUS122143014	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS122143014	0	/
			煮沸后水样强度	SUS122143014	无	/
			煮沸后水样说明	SUS122143014	无任何臭和味	/
		菌落总数		SUS122143013	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群		SUS122143013	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS122143015	0.15	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315119C 第 5 页 共 6 页

续上表

检测结果:						
点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
珠江小学	2026-02-05	色度		SUS122143017	<5	度
		浑浊度		SUS122143017	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS122143017	0	/
			煮沸前水样强度	SUS122143017	无	/
			煮沸前水样说明	SUS122143017	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS122143017	0	/
			煮沸后水样强度	SUS122143017	无	/
			煮沸后水样说明	SUS122143017	无任何臭和味	/
			菌落总数		SUS122143016	未检出
		总大肠菌群		SUS122143016	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS122143018	0.30	mg/L
点位信息:						
点位名称	采样日期	样品状态				
永宁经营部	2026-02-05	无味、无色、透明、无浮油				
桥林小学	2026-02-05	无味、无色、透明、无浮油				
北江豪庭	2026-02-05	无味、无色、透明、无浮油				
江浦经营部	2026-02-05	无味、无色、透明、无浮油				
消防大队	2026-02-05	无味、无色、透明、无浮油				
珠江小学	2026-02-05	无味、无色、透明、无浮油				
备注:						
1.游离氯为现场检测。						
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。						

检测结果

报告编号 A2250166315119C 第 6 页 共 6 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标(4.1 铂-钴标准 比色法) GB/T 5750.4-2023	5 度	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标(5.2 目视比浊法 -福尔马肼标准) GB/T 5750.4-2023	1NTU	
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标(6.1 嗅气和尝味 法) GB/T 5750.4-2023	/	
	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部 分: 消毒剂指标(4.3 现场 N,N-二乙 基对苯二胺 (DPD) 法) GB/T 5750.11-2023	0.02mg/L	余氯计 DR300 TTE20191261
	菌落总数#	生活饮用水标准检验方法 第 12 部 分:微生物指标(4.1 平皿计数法) GB/T 5750.12-2023	/	生化培养箱 LRH-150 TTE20166204
	总大肠菌群#	生活饮用水标准检验方法 第 12 部 分:微生物指标(5.2 滤膜法) GB/T 5750.12-2023	/	生化培养箱 LRH-150 TTE20166204
注:“#”表示该项目在本实验室资质范围内,经客户同意分包至江苏华测品标检测认证技术有限公司实验室,且在其资质范围 内,CMA 证书编号为 231020341199。				

报告结束



检测报告

报告编号 A2250166315120C

第 1 页 共 7 页

委托单位 南京市浦口区水务局

委托单位地址 南京市浦口区江浦街道雨合路 20 号芯浦科创中心

项目名称

/

项目地址

/

样品类型 生活饮用水

报告用途 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18256BBFE5

报告说明

报告编号 A2250166315120C

第 2 页 共 7 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

采样人员：冯乙前、韩伟

签发：王晓琛

编制：薛小梅

签发人姓名：王晓琛

审核：郝丽华

签发日期：2026/04/09

检测结果

报告编号 A2250166315120C 第 3 页 共 7 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		生活饮用水		检测日期	2026-03-30~2026-04-01	
检测结果:						
点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
永宁经营部	2026-03-30	色度		SUS31922002	<5	度
		浑浊度		SUS31922002	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS31922002	0	/
			煮沸前水样强度	SUS31922002	无	/
			煮沸前水样说明	SUS31922002	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS31922002	0	/
			煮沸后水样强度	SUS31922002	无	/
			煮沸后水样说明	SUS31922002	无任何臭和味	/
			菌落总数		SUS31922001	未检出
		总大肠菌群		SUS31922001	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS31922003	0.29	mg/L
桥林小学	2026-03-30	色度		SUS31922005	<5	度
		浑浊度		SUS31922005	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS31922005	0	/
			煮沸前水样强度	SUS31922005	无	/
			煮沸前水样说明	SUS31922005	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS31922005	0	/
			煮沸后水样强度	SUS31922005	无	/
			煮沸后水样说明	SUS31922005	无任何臭和味	/
			菌落总数		SUS31922004	未检出
		总大肠菌群		SUS31922004	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS31922006	0.14	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315120C

第 4 页 共 7 页

续上表

检测结果:

点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
北江豪庭	2026-03-30	色度		SUS31922008	<5	度
		浑浊度		SUS31922008	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS31922008	0	/
			煮沸前水样强度	SUS31922008	无	/
			煮沸前水样说明	SUS31922008	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS31922008	0	/
			煮沸后水样强度	SUS31922008	无	/
			煮沸后水样说明	SUS31922008	无任何臭和味	/
			菌落总数	SUS31922007	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	SUS31922007	未检出	CFU/100mL	
		游离氯	SUS31922009	0.25	mg/L	
江浦经营部	2026-03-30	色度		SUS31922011	<5	度
		浑浊度		SUS31922011	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS31922011	0	/
			煮沸前水样强度	SUS31922011	无	/
			煮沸前水样说明	SUS31922011	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS31922011	0	/
			煮沸后水样强度	SUS31922011	无	/
			煮沸后水样说明	SUS31922011	无任何臭和味	/
			菌落总数	SUS31922010	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	SUS31922010	未检出	CFU/100mL	
		游离氯	SUS31922012	0.16	mg/L	

检测结果

报告编号 A2250166315120C

第 5 页 共 7 页

续上表

检测结果:						
点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
消防大队	2026-03-30	色度		SUS31922014	<5	度
		浑浊度		SUS31922014	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS31922014	0	/
			煮沸前水样强度	SUS31922014	无	/
			煮沸前水样说明	SUS31922014	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS31922014	0	/
			煮沸后水样强度	SUS31922014	无	/
			煮沸后水样说明	SUS31922014	无任何臭和味	/
			菌落总数		SUS31922013	未检出
		总大肠菌群		SUS31922013	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS31922015	0.16	mg/L
珠江小学	2026-03-30	色度		SUS31922017	<5	度
		浑浊度		SUS31922017	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS31922017	0	/
			煮沸前水样强度	SUS31922017	无	/
			煮沸前水样说明	SUS31922017	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS31922017	0	/
			煮沸后水样强度	SUS31922017	无	/
			煮沸后水样说明	SUS31922017	无任何臭和味	/
			菌落总数		SUS31922016	未检出
		总大肠菌群		SUS31922016	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS31922018	0.33	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315120C

第 6 页 共 7 页

续上表

点位信息：		
点位名称	采样日期	样品状态
永宁经营部	2026-03-30	无味、无色、透明、无浮油
桥林小学	2026-03-30	无味、无色、透明、无浮油
北江豪庭	2026-03-30	无味、无色、透明、无浮油
江浦经营部	2026-03-30	无味、无色、透明、无浮油
消防大队	2026-03-30	无味、无色、透明、无浮油
珠江小学	2026-03-30	无味、无色、透明、无浮油
备注：		
1.游离氯为现场检测。		
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。		

检测结果

报告编号 A2250166315120C

第 7 页 共 7 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第11 部分: 消毒剂指标(4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法) GB/T 5750.11-2023	0.02mg/L	余氯计 DR300 TTE20201979
	菌落总数#2	生活饮用水标准检验方法 第12 部分:微生物指标(4.1 平皿计数法) GB/T 5750.12-2023	/	生化培养箱 LRH-150 TTE20166204
	总大肠菌群#1	生活饮用水标准检验方法 第12 部分:微生物指标(5.2 滤膜法) GB/T 5750.12-2023	/	
	色度	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准比色法) GB/T 5750.4-2023	5 度	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准) GB/T 5750.4-2023	1NTU	
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标 (6.1 嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2023	/	
	备注:			
1."#1"、"#2"表示该项目在本实验室资质范围内, 经客户同意分包至江苏华测品标检测认证技术有限公司, 且在其资质范围内, CMA 证书编号为 231020341199。				

报告结束



检测报告

报告编号 A2250166315121C

第 1 页 共 7 页

委托单位 南京市浦口区水务局

委托单位地址 南京市浦口区江浦街道雨合路 20 号芯浦科创中心

项目名称 /

项目地址 /

样品类型 生活饮用水

报告用途 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.182565CF46

报告说明

报告编号 A2250166315121C

第 2 页 共 7 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

采样人员：李锦程、刘硕

签发：顾丹丹

编制：张春玲

签发人姓名：顾丹丹

审核：吴日

签发日期：2026/05/06

检测结果

报告编号 A2250166315121C 第 3 页 共 7 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		生活饮用水		检测日期	2026-04-22~2026-04-24	
检测结果:						
点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
永宁经营部	2026-04-22	色度		SUS40824002	<5	度
		浑浊度		SUS40824002	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40824002	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40824002	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40824002	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40824002	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40824002	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40824002	无任何臭和味	/
			菌落总数		SUS40824001	未检出
		总大肠菌群		SUS40824001	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS40824003	0.38	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315121C

第 4 页 共 7 页

续上表

检测结果:

点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
桥林小学	2026-04-22	色度		SUS40824005	<5	度
		浑浊度		SUS40824005	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40824005	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40824005	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40824005	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40824005	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40824005	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40824005	无任何臭和味	/
		菌落总数		SUS40824004	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群		SUS40824004	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS40824006	0.14	mg/L
北江豪庭	2026-04-22	色度		SUS40824008	<5	度
		浑浊度		SUS40824008	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40824008	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40824008	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40824008	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40824008	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40824008	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40824008	无任何臭和味	/
		菌落总数		SUS40824007	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群		SUS40824007	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS40824009	0.38	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315121C

第 5 页 共 7 页

续上表

检测结果:						
点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
江浦经营部	2026-04-22	色度		SUS40824011	<5	度
		浑浊度		SUS40824011	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40824011	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40824011	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40824011	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40824011	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40824011	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40824011	无任何臭和味	/
		菌落总数		SUS40824010	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群		SUS40824010	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS40824012	0.25	mg/L
消防大队	2026-04-22	色度		SUS40824014	<5	度
		浑浊度		SUS40824014	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40824014	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40824014	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40824014	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40824014	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40824014	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40824014	无任何臭和味	/
		菌落总数		SUS40824013	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群		SUS40824013	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS40824015	0.08	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315121C

第 6 页 共 7 页

续上表

检测结果:						
点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
珠江小学	2026-04-22	色度		SUS40824017	<5	度
		浑浊度		SUS40824017	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40824017	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40824017	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40824017	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40824017	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40824017	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40824017	无任何臭和味	/
			菌落总数		SUS40824016	未检出
		总大肠菌群		SUS40824016	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS40824018	0.19	mg/L
点位信息:						
点位名称	采样日期	样品状态				
永宁经营部	2026-04-22	无味、无色、透明、无浮油				
桥林小学	2026-04-22	无味、无色、透明、无浮油				
北江豪庭	2026-04-22	无味、无色、透明、无浮油				
江浦经营部	2026-04-22	无味、无色、透明、无浮油				
消防大队	2026-04-22	无味、无色、透明、无浮油				
珠江小学	2026-04-22	无味、无色、透明、无浮油				
备注:						
1.游离氯为现场检测。						
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。						

检测结果

报告编号 A2250166315121C

第 7 页 共 7 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第11 部分: 消毒剂指标(4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法) GB/T 5750.11-2023	0.02mg/L	余氯计 DR300 TTE20191261
	菌落总数#2	生活饮用水标准检验方法 第12 部分:微生物指标(4.1 平皿计数法) GB/T 5750.12-2023	/	生化培养箱 LRH-150 TTE20166204
	总大肠菌群#1	生活饮用水标准检验方法 第12 部分:微生物指标(5.2 滤膜法) GB/T 5750.12-2023	/	
	色度	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准比色法) GB/T 5750.4-2023	5 度	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准) GB/T 5750.4-2023	1NTU	
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标 (6.1 嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2023	/	
备注: "#1"、"#2"表示该项目在本实验室资质范围内, 经客户同意分包至江苏华测品标检测认证技术有限公司, 且在其资质范围内, CMA 证书编号为 231020341199。				

报告结束



检测报告

报告编号 A2250166315122C

第 1 页 共 6 页

委托单位 南京市浦口区水务局

委托单位地址 南京市浦口区江浦街道雨合路 20 号芯浦科创中心

项目名称 /

项目地址 /

样品类型 生活饮用水

报告用途 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.182568DA86

报告说明

报告编号 A2250166315122C

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

采样人员：冯乙前、韩伟

签发：戈晓帆

编制：蒋发慧

签发人姓名：戈晓帆

审核：吴日

签发日期：2026/05/18

检测结果

报告编号 A2250166315122C

第 3 页 共 6 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		生活饮用水		检测日期	2026-05-08~2026-05-10	
检测结果:						
点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
永宁经营部	2026-05-08	色度		SUS40825002	<5	度
		浑浊度		SUS40825002	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40825002	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40825002	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40825002	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40825002	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40825002	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40825002	无任何臭和味	/
			菌落总数		SUS40825001	未检出
		总大肠菌群		SUS40825001	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS40825003	0.37	mg/L
桥林小学	2026-05-08	色度		SUS40825005	<5	度
		浑浊度		SUS40825005	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40825005	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40825005	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40825005	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40825005	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40825005	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40825005	无任何臭和味	/
			菌落总数		SUS40825004	41
		总大肠菌群		SUS40825004	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS40825006	0.23	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315122C

第 4 页 共 6 页

续上表

检测结果:

点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
北江豪庭	2026-05-08	色度		SUS40825008	<5	度
		浑浊度		SUS40825008	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40825008	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40825008	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40825008	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40825008	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40825008	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40825008	无任何臭和味	/
			菌落总数	SUS40825007	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	SUS40825007	未检出	CFU/100mL	
		游离氯	SUS40825009	0.30	mg/L	
江浦经营部	2026-05-08	色度		SUS40825011	<5	度
		浑浊度		SUS40825011	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40825011	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40825011	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40825011	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40825011	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40825011	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40825011	无任何臭和味	/
			菌落总数	SUS40825010	27	CFU/mL
		总大肠菌群	SUS40825010	未检出	CFU/100mL	
		游离氯	SUS40825012	0.25	mg/L	
消防大队	2026-05-08	色度		SUS40825014	<5	度
		浑浊度		SUS40825014	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40825014	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40825014	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40825014	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40825014	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40825014	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40825014	无任何臭和味	/
			菌落总数	SUS40825013	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	SUS40825013	未检出	CFU/100mL	
		游离氯	SUS40825015	0.26	mg/L	

检测结果

报告编号 A2250166315122C 第 5 页 共 6 页

续上表

检测结果:						
点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
珠江小学	2026-05-08	色度		SUS40825017	<5	度
		浑浊度		SUS40825017	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40825017	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40825017	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40825017	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40825017	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40825017	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40825017	无任何臭和味	/
			菌落总数		SUS40825016	未检出
		总大肠菌群		SUS40825016	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS40825018	0.25	mg/L
点位信息:						
点位名称	采样日期	样品状态				
永宁经营部	2026-05-08	无味、无色、透明、无浮油				
桥林小学	2026-05-08	无味、无色、透明、无浮油				
北江豪庭	2026-05-08	无味、无色、透明、无浮油				
江浦经营部	2026-05-08	无味、无色、透明、无浮油				
消防大队	2026-05-08	无味、无色、透明、无浮油				
珠江小学	2026-05-08	无味、无色、透明、无浮油				
备注:						
1.游离氯为现场检测。						
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。						

检测结果

报告编号 A2250166315122C

第 6 页 共 6 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第11 部分: 消毒剂指标(4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法) GB/T 5750.11-2023	0.02mg/L	余氯计 DR300 TTE20191261
	菌落总数#2	生活饮用水标准检验方法 第12 部分:微生物指标(4.1 平皿计数法) GB/T 5750.12-2023	/	生化培养箱 LRH-150 TTE20166204
	总大肠菌群#1	生活饮用水标准检验方法 第12 部分:微生物指标(5.2 滤膜法) GB/T 5750.12-2023	/	
	色度	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准比色法) GB/T 5750.4-2023	5 度	
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准) GB/T 5750.4-2023	1NTU	
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标 (6.1 嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2023	/	
备注: "#1"、"#2"表示该项目在本实验室资质范围内, 经客户同意分包至江苏华测品标检测认证技术有限公司, 且在其资质范围内, CMA 证书编号为 231020341199。				

报告结束



检测报告

报告编号 A2250166315123C

第 1 页 共 6 页

委托单位 南京市浦口区水务局

委托单位地址 南京市浦口区江浦街道雨合路 20 号芯浦科创中心

项目名称

/

项目地址

/

样品类型 生活饮用水

报告用途 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18256583AD

报告说明

报告编号 A2250166315123C

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

签 发：

顾丹

采 样 人 员： 冯乙前、韩伟

签发人姓名： 顾丹丹

审 核：

吴日

签 发 日 期： 2026/06/26

检测结果

报告编号 A2250166315123C 第 3 页 共 6 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		生活饮用水		检测日期	2026-06-15~2026-06-17	
检测结果:						
点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
永宁经营部	2026-06-15	色度		SUS40826002	<5	度
		浑浊度		SUS40826002	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40826002	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40826002	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40826002	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40826002	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40826002	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40826002	无任何臭和味	/
		菌落总数		SUS40826001	10	CFU/mL
		总大肠菌群		SUS40826001	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS40826003	0.33	mg/L
桥林小学	2026-06-15	色度		SUS40826005	<5	度
		浑浊度		SUS40826005	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40826005	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40826005	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40826005	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40826005	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40826005	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40826005	无任何臭和味	/
		菌落总数		SUS40826004	19	CFU/mL
		总大肠菌群		SUS40826004	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS40826006	0.44	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315123C

第 4 页 共 6 页

续上表

检测结果:

点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
北江豪庭	2026-06-15	色度		SUS40826008	<5	度
		浑浊度		SUS40826008	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40826008	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40826008	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40826008	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40826008	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40826008	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40826008	无任何臭和味	/
		菌落总数		SUS40826007	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群		SUS40826007	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS40826009	0.40	mg/L
江浦经营部	2026-06-15	色度		SUS40826011	<5	度
		浑浊度		SUS40826011	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40826011	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40826011	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40826011	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40826011	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40826011	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40826011	无任何臭和味	/
		菌落总数		SUS40826010	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群		SUS40826010	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS40826012	0.23	mg/L
消防大队	2026-06-15	色度		SUS40826014	<5	度
		浑浊度		SUS40826014	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40826014	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40826014	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40826014	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40826014	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40826014	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40826014	无任何臭和味	/
		菌落总数		SUS40826013	11	CFU/mL
		总大肠菌群		SUS40826013	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS40826015	0.15	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315123C 第 5 页 共 6 页

续上表

检测结果:						
点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
珠江小学	2026-06-15	色度		SUS40826017	<5	度
		浑浊度		SUS40826017	<1	NTU
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS40826017	0	/
			煮沸前水样强度	SUS40826017	无	/
			煮沸前水样说明	SUS40826017	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS40826017	0	/
			煮沸后水样强度	SUS40826017	无	/
			煮沸后水样说明	SUS40826017	无任何臭和味	/
			菌落总数		SUS40826016	未检出
		总大肠菌群		SUS40826016	未检出	CFU/100mL
		游离氯		SUS40826018	0.47	mg/L
点位信息:						
点位名称	采样日期	样品状态				
永宁经营部	2026-06-15	无味、无色、透明、无浮油				
桥林小学	2026-06-15	无味、无色、透明、无浮油				
北江豪庭	2026-06-15	无味、无色、透明、无浮油				
江浦经营部	2026-06-15	无味、无色、透明、无浮油				
消防大队	2026-06-15	无味、无色、透明、无浮油				
珠江小学	2026-06-15	无味、无色、透明、无浮油				
备注:						
1.游离氯为现场检测。						
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。						

检测结果

报告编号 A2250166315123C 第 6 页 共 6 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第11 部分: 消毒剂指标(4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法) GB/T 5750.11-2023	0.02mg/L	余氯计 DR300 TTE20201978
	菌落总数#2	生活饮用水标准检验方法 第12 部分:微生物指标(4.1 平皿计数法) GB/T 5750.12-2023	/	生化培养箱 LRH-150 TTE20166204
	总大肠菌群#1	生活饮用水标准检验方法 第12 部分:微生物指标(5.2 滤膜法) GB/T 5750.12-2023	1CFU/100mL	
	色度	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准比色法) GB/T 5750.4-2023	5 度	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准) GB/T 5750.4-2023	1NTU	
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标 (6.1 嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2023	/	
备注: "#1"、"#2"表示该项目在本实验室资质范围内, 经客户同意分包至江苏华测品标检测认证技术有限公司, 且在其资质范围内, CMA 证书编号为 231020341199。				

报告结束



检测报告

报告编号 A2250166315124C

第 1 页 共 10 页

委托单位 南京市浦口区水务局

委托单位地址 南京市浦口区江浦街道雨合路 20 号芯浦科创中心

项目名称 /

项目地址 /

样品类型 生活饮用水

报告用途 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.182564DCAD

报告说明

报告编号 A2250166315124C

第 2 页 共 10 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

采样人员：冯乙前、韩伟

签发：戈晓帆

编制：张春玲

签发人姓名：戈晓帆

审核：吴日

签发日期：2026/05/21

检测结果

报告编号 A2250166315124C 第 3 页 共 10 页

表 1:

样品信息:							
样品类型		生活饮用水		检测日期	2026-05-08~2026-05-12		
检测结果:							
点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位	
江北豪庭	2026-05-08	亚氯酸盐		SUS42292004	<0.0024	mg/L	
		氯化物		SUS42292004	24.5	mg/L	
		硫酸盐		SUS42292004	36.3	mg/L	
		锰		SUS42292011	<0.0005	mg/L	
		pH 值		SUS42292001	7.19	无量纲	
		色度		SUS42292005	<5	度	
		浑浊度		SUS42292005	<1	NTU	
		肉眼可见物		SUS42292005	无任何肉眼可见物	/	
		臭和味	煮沸前水样等级		SUS42292005	0	/
			煮沸前水样强度		SUS42292005	无	/
			煮沸前水样说明		SUS42292005	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级		SUS42292005	0	/
			煮沸后水样强度		SUS42292005	无	/
			煮沸后水样说明		SUS42292005	无任何臭和味	/
		高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）		SUS42292002	1.00	mg/L	
		氨（以 N 计）		SUS42292002	0.06	mg/L	
		总硬度		SUS42292010	142	mg/L	
		溶解性总固体		SUS42292009	282	mg/L	
		氟化物		SUS42292004	0.4	mg/L	
		氯酸盐		SUS42292004	<0.0050	mg/L	
		溴酸盐		SUS42292004	<0.005	mg/L	
		氰化物		SUS42292008	<0.002	mg/L	
		汞		SUS42292012	<0.0001	mg/L	
		六价铬		SUS42292006	<0.004	mg/L	
		铁		SUS42292011	<0.0045	mg/L	
		铜		SUS42292011	<0.009	mg/L	
		铅		SUS42292011	<0.00007	mg/L	
		锌		SUS42292011	<0.001	mg/L	
		砷		SUS42292012	<0.001	mg/L	

检测结果

报告编号 A2250166315124C

第 4 页 共 10 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
江北豪庭	2026-05-08	镉	SUS42292011	<0.00006	mg/L
		铝	SUS42292011	<0.040	mg/L
		菌落总数	SUS42292003	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	SUS42292003	未检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUS42292003	未检出	MPN/100mL
		总 α 放射性	SUS42292016	<0.02	Bq/L
		总 β 放射性	SUS42292016	0.11	Bq/L
		硝酸盐（以 N 计）	SUS42292004	1.77	mg/L
		三氯甲烷	SUS42292013	0.0245	mg/L
		一氯二溴甲烷	SUS42292013	0.00339	mg/L
		二氯一溴甲烷	SUS42292013	0.00919	mg/L
		三溴甲烷	SUS42292013	<0.00012	mg/L
		二氯甲烷	SUS42292013	<0.00003	mg/L
		2,4,6-三氯酚	SUS42292015	<0.00004	mg/L
		二氯乙酸	SUS42292014	<0.0020	mg/L
		三氯乙酸	SUS42292014	<0.0010	mg/L
		游离氯	SUS42292007	0.33	mg/L
点位信息:					
点位名称	采样日期	样品状态			
江北豪庭	2026-05-08	无味、无色、透明、无浮油			
备注:					
1.pH 值、游离氯为现场检测。					
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。					
3.三卤甲烷的检测结果依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求计算比值之和，是一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三氯甲烷的浓度与各自限值的比值总和。SUS42292013 比值之和：0.596，此数据仅供参考。					

检测结果

报告编号 A2250166315124C 第 5 页 共 10 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(15.1 液液萃取衍生气相色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.0020mg/L	气相色谱仪 (GC) 7890B TTE20172820
	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(16.1 液液萃取衍生气相色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.0010mg/L	
	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(19.1 衍生化气相色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.00004mg/L	
	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(20.2 离子色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.0024mg/L	离子色谱仪 CIC-D120 TTE20235399
	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(21.2 离子色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.0050mg/L	
	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(22.2 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液法) GB/T 5750.10-2023	0.005mg/L	
	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标(4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法) GB/T 5750.11-2023	0.02mg/L	余氯计 DR300 TTE20191261

检测结果

报告编号 A2250166315124C 第 6 页 共 10 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	菌落总数#3	生活饮用水标准检验方法 第12 部分:微生物指标(4.1 平皿计数法) GB/T 5750.12-2023	/	生化培养箱 LRH-150 TTE20166204
	总大肠菌群#2	生活饮用水标准检验方法 第12 部分:微生物指标(5.2 滤膜法) GB/T 5750.12-2023	/	
	大肠埃希氏菌#1	生活饮用水标准检验方法 第12 部分:微生物指标(7.1 多管发酵法) GB/T 5750.12-2023	/	
	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 第13 部分:放射性指标(4.1 低本底总 α 检测法) GB/T 5750.13-2023	0.02Bq/L	低本底 αβ 测量仪 LB-6(6 通道) TTE20224551
	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 第13 部分:放射性指标(5.1 低本底总 β 检测法) GB/T 5750.13-2023	0.03Bq/L	
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标(10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法) GB/T 5750.4-2023	1.0mg/L	滴定管 25mL EDD36JL24102
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标(11.1 称量法) GB/T 5750.4-2023	/	电子天平 ME204E TTE20201276

检测结果

报告编号 A2250166315124C 第 7 页 共 10 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准比色法) GB/T 5750.4-2023	5 度	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准) GB/T 5750.4-2023	1NTU	
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (6.1 嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2023	/	
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (7.1 直接观察法) GB/T 5750.4-2023	/	
	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (8.1 玻璃电极法) GB/T 5750.4-2023	/	便携式多参数水质分析仪 SX836 TTE20222522
	氨 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(11.1 纳氏试剂分光光度法) GB/T 5750.5-2023	0.02mg/L	紫外可见分光光度计 P4 TTE20243484

检测结果

报告编号 A2250166315124C

第 8 页 共 10 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(4.2 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.75mg/L	离子色谱仪 CIC-D120 TTE20235399
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(5.2 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.15mg/L	
	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(6.2 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.1mg/L	
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(7.1 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法) GB/T 5750.5-2023	0.002mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC TTE20189709
	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(8.3 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.15mg/L	离子色谱仪 CIC-D120 TTE20235399
	汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (11.1 原子荧光法) GB/T 5750.6-2023	0.0001mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20225339
	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (12.4 电感耦合等离子体质谱法) GB/T 5750.6-2023	0.00006mg/L	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G TTE20235626 (出厂编号: 899N3082504G) ^R

检测结果

报告编号 A2250166315124C 第 9 页 共 10 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	六价铬	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (13.1 二苯碳酰二肼分光光度法) GB/T 5750.6-2023	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC TTE20189709
	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (14.3 电感耦合等离子体质谱法) GB/T 5750.6-2023	0.00007mg/L	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G TTE20235626 (出厂编号: 899N3082504G) ^R
	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(4.4 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.040mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20151165
	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(5.3 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.0045mg/L	
	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(6.5 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.0005mg/L	
	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(7.5 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.009mg/L	
	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(8.3 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.001mg/L	

检测结果

报告编号 A2250166315124C 第 10 页 共 10 页

续上表

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(9.1 氢化物原子荧光法) GB/T 5750.6-2023	0.001mg/L	原子荧光光度计 AFS-9750 TTE20161393
	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标(4.1 酸性高锰酸钾滴定法) GB/T 5750.7-2023	0.05mg/L	滴定管 25mL EDD36JL20106
	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标(附录 A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物) GB/T 5750.8-2023	0.00003mg/L	气相色谱质谱联用仪 （ GCMS ） QP2020 NX TTE20191143
	一氯二溴甲烷		0.00005mg/L	
	二氯一溴甲烷		0.00008mg/L	
	三溴甲烷		0.00012mg/L	
	二氯甲烷		0.00003mg/L	
备注: "#1"、"#2"、"#3"表示该项目在本实验室资质范围内, 经客户同意分包至江苏华测品标检测认证技术有限公司, 且在其资质范围内, CMA 证书编号为 231020341199。				

报告结束



检测报告

报告编号 A2250166315125C

第 1 页 共 13 页

委托单位 南京市浦口区水务局

委托单位地址 南京市浦口区江浦街道雨合路 20 号芯浦科创中心

项目名称 /

项目地址 /

样品类型 生活饮用水

报告用途 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.1825666857

报告说明

报告编号 A2250166315125C

第 2 页 共 13 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

采样人员：冯乙前、韩伟

签发：王晓琛

编制：张春玲

签发人姓名：王晓琛

审核：郝丽华


签发日期：2026/05/21

检测结果

报告编号 A2250166315125C

第 3 页 共 13 页

附：检测布点图

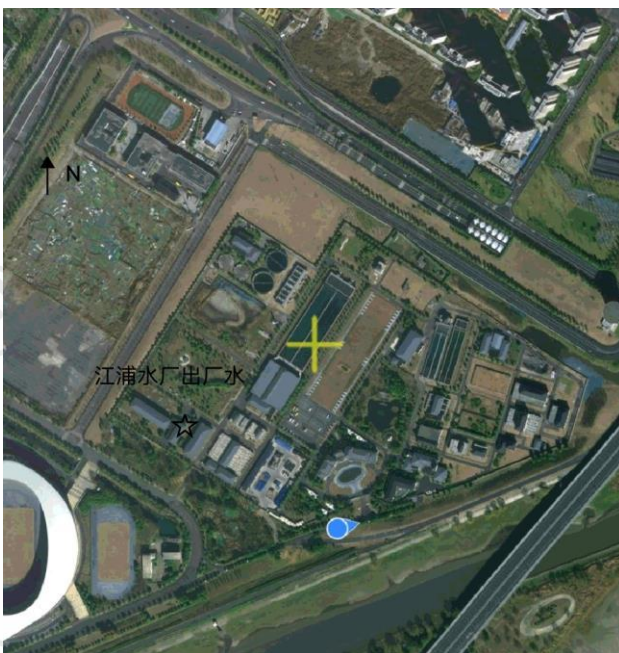

说明：☆生活饮用水采样点

检测结果

表 1:

样品信息:						
样品类型		生活饮用水		检测日期	2026-05-08~2026-05-16	
检测结果:						
点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
桥林水厂 出厂水	2026-05-08	亚氯酸盐		SUS42293004	<0.0024	mg/L
		氯化物		SUS42293004	22.3	mg/L
		硫酸盐		SUS42293004	35.2	mg/L
		锰		SUS42293011	<0.0005	mg/L
		pH 值		SUS42293001	7.61	无量纲
		色度		SUS42293005	<5	度
		浑浊度		SUS42293005	<1	NTU
		肉眼可见物		SUS42293005	无任何肉眼可见物	/
		臭和味	煮沸前水样等级	SUS42293005	0	/
			煮沸前水样强度	SUS42293005	无	/
			煮沸前水样说明	SUS42293005	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	SUS42293005	0	/
			煮沸后水样强度	SUS42293005	无	/
			煮沸后水样说明	SUS42293005	无任何臭和味	/
		高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）		SUS42293002	0.82	mg/L
		氨（以 N 计）		SUS42293002	0.05	mg/L
		总硬度		SUS42293010	148	mg/L
		溶解性总固体		SUS42293009	286	mg/L
		氟化物		SUS42293004	0.4	mg/L
		氯酸盐		SUS42293004	<0.0050	mg/L
		溴酸盐		SUS42293004	<0.005	mg/L
		氰化物		SUS42293008	<0.002	mg/L
		汞		SUS42293012	<0.0001	mg/L
		六价铬		SUS42293006	<0.004	mg/L
		铁		SUS42293011	<0.0045	mg/L
		铜		SUS42293011	<0.009	mg/L
		铅		SUS42293011	<0.00007	mg/L
		锌		SUS42293011	<0.001	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315125C

第 5 页 共 13 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
桥林水厂 出厂水	2026-05-08	砷	SUS42293012	<0.001	mg/L
		镉	SUS42293011	<0.00006	mg/L
		铝	SUS42293011	<0.040	mg/L
		菌落总数	SUS42293003	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	SUS42293003	未检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUS42293003	未检出	MPN/100mL
		总 α 放射性	SUS42293016	<0.02	Bq/L
		总 β 放射性	SUS42293016	0.05	Bq/L
		硝酸盐（以 N 计）	SUS42293004	1.74	mg/L
		三氯甲烷	SUS42293013	0.00823	mg/L
		一氯二溴甲烷	SUS42293013	0.00335	mg/L
		二氯一溴甲烷	SUS42293013	0.00477	mg/L
		三溴甲烷	SUS42293013	<0.00012	mg/L
		二氯甲烷	SUS42293013	<0.00003	mg/L
		2,4,6-三氯酚	SUS42293015	<0.00004	mg/L
		二氯乙酸	SUS42293014	<0.0020	mg/L
		三氯乙酸	SUS42293014	<0.0010	mg/L
		游离氯	SUS42293007	0.90	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315125C 第 6 页 共 13 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
江浦水厂 出厂水	2026-05-09	亚氯酸盐	SUS42293020	<0.0024	mg/L
		氯化物	SUS42293020	24.0	mg/L
		硫酸盐	SUS42293020	34.8	mg/L
		锰	SUS42293027	<0.0005	mg/L
		pH 值	SUS42293017	7.66	无量纲
		色度	SUS42293021	<5	度
		浑浊度	SUS42293021	<1	NTU
		肉眼可见物	SUS42293021	无任何肉眼可见物	/
		臭和味	煮沸前水样等级	0	/
			煮沸前水样强度	无	/
			煮沸前水样说明	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级	0	/
			煮沸后水样强度	无	/
			煮沸后水样说明	无任何臭和味	/
		高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	SUS42293018	1.10	mg/L
		氨（以 N 计）	SUS42293018	0.05	mg/L
		总硬度	SUS42293026	140	mg/L
		溶解性总固体	SUS42293025	286	mg/L
		氟化物	SUS42293020	0.4	mg/L
		氯酸盐	SUS42293020	<0.0050	mg/L
		溴酸盐	SUS42293020	<0.005	mg/L
		氰化物	SUS42293024	<0.002	mg/L
		汞	SUS42293028	<0.0001	mg/L
		六价铬	SUS42293022	<0.004	mg/L
		铁	SUS42293027	<0.0045	mg/L
		铜	SUS42293027	<0.009	mg/L
		铅	SUS42293027	<0.00007	mg/L
		锌	SUS42293027	<0.001	mg/L
		砷	SUS42293028	<0.001	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315125C

第 7 页 共 13 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
江浦水厂 出厂水	2026-05-09	镉	SUS42293027	<0.00006	mg/L
		铝	SUS42293027	0.053	mg/L
		菌落总数	SUS42293019	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	SUS42293019	未检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌	SUS42293019	未检出	MPN/100mL
		总 α 放射性	SUS42293032	<0.02	Bq/L
		总 β 放射性	SUS42293032	0.09	Bq/L
		硝酸盐（以 N 计）	SUS42293020	1.75	mg/L
		三氯甲烷	SUS42293029	0.0215	mg/L
		一氯二溴甲烷	SUS42293029	0.00316	mg/L
		二氯一溴甲烷	SUS42293029	0.00739	mg/L
		三溴甲烷	SUS42293029	<0.00012	mg/L
		二氯甲烷	SUS42293029	<0.00003	mg/L
		2,4,6-三氯酚	SUS42293031	<0.00004	mg/L
		二氯乙酸	SUS42293030	<0.0020	mg/L
		三氯乙酸	SUS42293030	<0.0010	mg/L
		游离氯	SUS42293023	0.70	mg/L
点位信息:					
点位名称		采样日期	样品状态		
桥林水厂出厂水		2026-05-08	无味、无色、透明、无浮油		
江浦水厂出厂水		2026-05-09	无味、无色、透明、无浮油		
备注:					
1.pH 值、游离氯为现场检测。					
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。					
3.三卤甲烷的检测结果依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求计算比值之和，是一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三氯甲烷的浓度与各自限值的比值总和。SUS42293013 比值之和：0.251，SUS42293029 比值之和：0.514，此数据仅供参考。					

检测结果

报告编号 A2250166315125C 第 8 页 共 13 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(15.1 液液萃取衍生气相色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.0020mg/L	气相色谱仪 (GC) 7890B TTE20172820
	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(16.1 液液萃取衍生气相色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.0010mg/L	
	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(19.1 衍生化气相色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.00004mg/L	
	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(20.2 离子色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.0024mg/L	离子色谱仪 CIC-D120 TTE20235399
	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(21.2 离子色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.0050mg/L	
	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(22.2 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液法) GB/T 5750.10-2023	0.005mg/L	
	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标(4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法) GB/T 5750.11-2023	0.02mg/L	余氯计 DR300 TTE20191261

检测结果

报告编号 A2250166315125C

第 9 页 共 13 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	菌落总数#3	生活饮用水标准检验方法 第12 部分:微生物指标(4.1 平皿计数法)GB/T 5750.12-2023	/	生化培养箱 LRH-150 TTE20166204
	总大肠菌群#2	生活饮用水标准检验方法 第12 部分:微生物指标(5.2 滤膜法)GB/T 5750.12-2023	/	
	大肠埃希氏菌#1	生活饮用水标准检验方法 第12 部分:微生物指标(7.1 多管发酵法)GB/T 5750.12-2023	/	
	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 第13 部分:放射性指标(4.1 低本底总 α 检测法) GB/T 5750.13-2023	0.02Bq/L	低本底 αβ 测量仪 LB-6(6 通道) TTE20224551
	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 第13 部分:放射性指标(5.1 低本底总 β 检测法) GB/T 5750.13-2023	0.03Bq/L	
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标(10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)GB/T 5750.4-2023	1.0mg/L	滴定管 25mL EDD36JL24102
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标(11.1 称量法) GB/T 5750.4-2023	/	电子天平 ME204E TTE20201276

检测结果

报告编号 A2250166315125C 第 10 页 共 13 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准比色法) GB/T 5750.4-2023	5 度	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023	1NTU	
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 (6.1 嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2023	/	
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 (7.1 直接观察法) GB/T 5750.4-2023	/	
	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 (8.1 玻璃电极法) GB/T 5750.4-2023	/	便携式多参数水质分析仪 SX836 TTE20222522
	氨 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(11.1 纳氏试剂分光光度法) GB/T 5750.5-2023	0.02mg/L	紫外可见分光光度计 P4 TTE20243484

检测结果

报告编号 A2250166315125C

第 11 页 共 13 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(4.2 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.75mg/L	离子色谱仪 CIC-D120 TTE20235399
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(5.2 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.15mg/L	
	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(6.2 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.1mg/L	
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(7.1 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法)GB/T 5750.5-2023	0.002mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC TTE20189709
	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(8.3 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.15mg/L	离子色谱仪 CIC-D120 TTE20235399
	汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (11.1 原子荧光法) GB/T 5750.6-2023	0.0001mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20225339
	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (12.4 电感耦合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023	0.00006mg/L	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G TTE20235626 (出厂编号: 899N3082504G) ^R

检测结果

报告编号 A2250166315125C 第 12 页 共 13 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	六价铬	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (13.1 二苯碳酰二肼分光光度法)GB/T 5750.6-2023	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC TTE20189709
	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (14.3 电感耦合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023	0.00007mg/L	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G TTE20235626 (出厂编号: 899N3082504G) ^R
	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(4.4 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.040mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20151165
	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(5.3 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.0045mg/L	
	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(6.5 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.0005mg/L	
	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(7.5 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.009mg/L	
	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(8.3 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.001mg/L	

检测结果

报告编号 A2250166315125C

第 13 页 共 13 页

续上表

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(9.1 氢化物原子荧光法) GB/T 5750.6-2023	0.001mg/L	原子荧光光度计 AFS-9750 TTE20161393
	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标(4.1 酸性高锰酸钾滴定法) GB/T 5750.7-2023	0.05mg/L	滴定管 25mL EDD36JL20106
	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标(附录 A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物) GB/T 5750.8-2023	0.00003mg/L	气相色谱质谱联用仪 （ GCMS ） QP2020 NX TTE20191143
	一氯二溴甲烷		0.00005mg/L	
	二氯一溴甲烷		0.00008mg/L	
	三溴甲烷		0.00012mg/L	
	二氯甲烷		0.00003mg/L	
备注： "#1"、"#2"、"#3"表示该项目在本实验室资质范围内，经客户同意分包至江苏华测品标检测认证技术有限公司，且在其资质范围内，CMA 证书编号为 231020341199。				

报告结束



检测报告

报告编号 A2250166315126C

第 1 页 共 24 页

委托单位 南京市浦口区水务局

委托单位地址 南京市浦口区江浦街道雨合路 20 号芯浦科创中心

项目名称

项目地址

样品类型 生活饮用水

报告用途 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18256C882D

报告说明

报告编号 A2250166315126C

第 2 页 共 24 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

采样人员：冯乙前、韩伟

签发：戈晓帆

编制：张春玲

签发人姓名：戈晓帆

审核：吴日


签发日期：2026/05/21

检测结果

报告编号 A2250166315126C

第 3 页 共 24 页

附：检测布点图

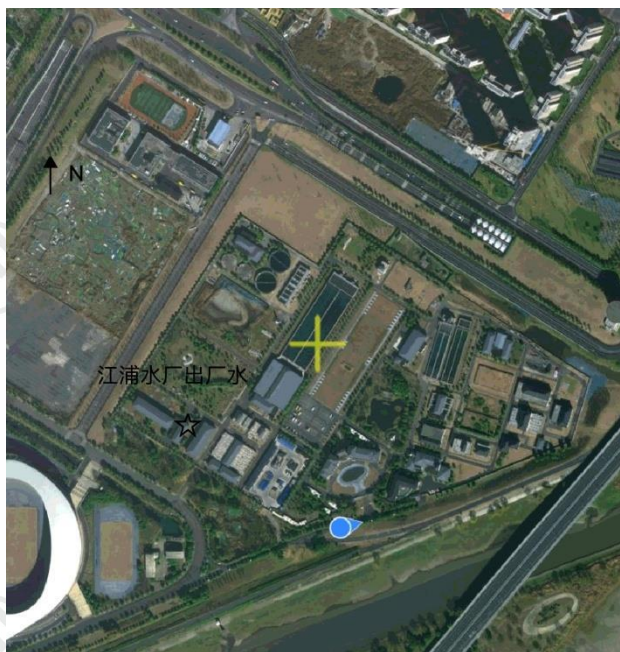

说明：☆生活饮用水采样点

检测结果

报告编号 A2250166315126C 第 4 页 共 24 页

表 1:

样品信息:					
样品类型		生活饮用水		检测日期	2026-05-08~2026-05-16
检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
桥林水厂 出厂水	2026-05-08	2,4-滴	SUS42294035	<0.00015	mg/L
		2-甲基异莰醇	SUS42294030	<0.0000022	mg/L
		乐果	SUS42294036	<0.0001	mg/L
		乙草胺	SUS42294027	<0.00002	mg/L
		亚氯酸盐	SUS42294007	<0.0024	mg/L
		土臭素	SUS42294030	<0.0000038	mg/L
		敌敌畏	SUS42294036	<0.00005	mg/L
		毒死蜱	SUS42294022	<0.002	mg/L
		氯化物	SUS42294007	22.6	mg/L
		氯苯	SUS42294031	<0.00004	mg/L
		溴氰菊酯	SUS42294029	<0.018	mg/L
		灭草松	SUS42294035	<0.0005	mg/L
		百菌清	SUS42294039	<0.00012	mg/L
		硒	SUS42294018	<0.0004	mg/L
		硫酸盐	SUS42294007	35.4	mg/L
		硼	SUS42294017	0.017	mg/L
		苯	SUS42294031	<0.00004	mg/L
		草甘膦	SUS42294023	<0.025	mg/L
		贾第鞭毛虫	SUS42294008	未检出	个/10L
		钠	SUS42294016	16.5	mg/L
		钡	SUS42294016	0.010	mg/L
		钼	SUS42294016	<0.008	mg/L
		铊	SUS42294016	<0.00001	mg/L
		铍	SUS42294016	<0.0002	mg/L
		银	SUS42294016	<0.013	mg/L
		锑	SUS42294018	<0.0005	mg/L
		锰	SUS42294016	<0.0005	mg/L
		镍	SUS42294016	<0.006	mg/L
		隐孢子虫	SUS42294008	未检出	个/10L
		马拉硫磷	SUS42294036	<0.0001	mg/L
		高氯酸盐	SUS42294026	<0.007	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315126C 第 5 页 共 24 页

续上表

检测结果:

点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位	
桥林水厂 出厂水	2026-05-08	pH 值		SUS42294001	7.58	无量纲	
		色度		SUS42294010	<5	度	
		浑浊度		SUS42294010	<1	NTU	
		肉眼可见物		SUS42294010	无任何肉眼可见物	/	
		臭和味	煮沸前水样等级		SUS42294010	0	/
			煮沸前水样强度		SUS42294010	无	/
			煮沸前水样说明		SUS42294010	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级		SUS42294010	0	/
			煮沸后水样强度		SUS42294010	无	/
			煮沸后水样说明		SUS42294010	无任何臭和味	/
		高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）		SUS42294002	0.82	mg/L	
		氨（以 N 计）		SUS42294002	0.05	mg/L	
		总硬度		SUS42294015	138	mg/L	
		溶解性总固体		SUS42294014	281	mg/L	
		氟化物		SUS42294007	0.4	mg/L	
		总氯		SUS42294012	1.60	mg/L	
		二氧化氯		SUS42294006	0.38	mg/L	
		氯酸盐		SUS42294007	<0.0050	mg/L	
		溴酸盐		SUS42294007	<0.005	mg/L	
		氰化物		SUS42294013	<0.002	mg/L	
		汞		SUS42294018	<0.0001	mg/L	
		六价铬		SUS42294011	<0.004	mg/L	
		铁		SUS42294016	<0.0045	mg/L	
		铜		SUS42294016	<0.009	mg/L	
		铅		SUS42294016	<0.00007	mg/L	
		锌		SUS42294016	<0.001	mg/L	
		砷		SUS42294018	<0.001	mg/L	
		镉		SUS42294016	<0.00006	mg/L	
		铝		SUS42294016	<0.040	mg/L	

检测结果

报告编号 A2250166315126C 第 6 页 共 24 页

续上表

检测结果:

点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
桥林水厂 出厂水	2026-05-08	菌落总数		SUS42294005	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群		SUS42294005	未检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌		SUS42294005	未检出	MPN/100mL
		总α放射性		SUS42294038	<0.02	Bq/L
		总β放射性		SUS42294038	0.11	Bq/L
		挥发酚类		SUS42294009	<0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂		SUS42294003	<0.050	mg/L
		硝酸盐（以N计）		SUS42294007	1.76	mg/L
		臭氧		SUS42294004	<0.01	mg/L
		甲苯		SUS42294031	<0.00011	mg/L
		二甲苯	对/间二甲苯	SUS42294031	<0.00005	mg/L
			邻二甲苯	SUS42294031	<0.00011	mg/L
		苯乙烯		SUS42294031	<0.00004	mg/L
		1,4-二氯苯		SUS42294031	<0.00003	mg/L
		三氯苯	1,2,3-三氯苯	SUS42294024	<0.000011	mg/L
			1,2,4-三氯苯	SUS42294024	<0.000020	mg/L
			1,3,5-三氯苯	SUS42294024	<0.000014	mg/L
		六氯苯		SUS42294024	<0.000021	mg/L
		四氯化碳		SUS42294031	<0.00021	mg/L
		三氯甲烷		SUS42294031	0.00882	mg/L
		一氯二溴甲烷		SUS42294031	0.00338	mg/L
		二氯一溴甲烷		SUS42294031	0.00493	mg/L
		三溴甲烷		SUS42294031	<0.00012	mg/L
		二氯甲烷		SUS42294031	<0.00003	mg/L
		1,2-二氯乙烷		SUS42294031	<0.00006	mg/L
		环氧氯丙烷		SUS42294020	<0.00006	mg/L
		氯乙烯		SUS42294031	<0.00017	mg/L
		1,1-二氯乙烯		SUS42294031	<0.00012	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315126C 第 7 页 共 24 页

续上表

检测结果:

点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
桥林水厂 出厂水	2026-05-08	1,2-二氯乙 烯	反-1,2-二氯 乙烯	SUS42294031	<0.00006	mg/L
			顺式-1,2-二 氯乙烯	SUS42294031	<0.00012	mg/L
		三氯乙烯		SUS42294031	<0.00019	mg/L
		四氯乙烯		SUS42294031	<0.00014	mg/L
		六氯丁二烯		SUS42294031	<0.00011	mg/L
		邻苯二甲酸二（2-乙基己 基）酯		SUS42294019	<0.00009	mg/L
		阿特拉津		SUS42294037	<0.0005	mg/L
		七氯		SUS42294021	<0.0002	mg/L
		呋喃丹		SUS42294023	<0.000125	mg/L
		2,4,6-三氯酚		SUS42294033	<0.00004	mg/L
		五氯酚		SUS42294033	<0.000024	mg/L
		二氯乙酸		SUS42294032	<0.0020	mg/L
		三氯乙酸		SUS42294032	<0.0010	mg/L
		丙烯酰胺		SUS42294025	<0.00005	mg/L
		微囊藻毒素-LR		SUS42294028	<0.00006	mg/L
		苯并(a)芘		SUS42294034	<0.0000014	mg/L
		游离氯		SUS42294012	0.89	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315126C 第 8 页 共 24 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
江浦水厂 出厂水	2026-05-09	2,4-滴	SUS42294074	<0.00015	mg/L
		2-甲基异莰醇	SUS42294069	<0.0000022	mg/L
		乐果	SUS42294075	<0.0001	mg/L
		乙草胺	SUS42294066	<0.00002	mg/L
		亚氯酸盐	SUS42294046	<0.0024	mg/L
		土臭素	SUS42294069	<0.0000038	mg/L
		敌敌畏	SUS42294075	<0.00005	mg/L
		毒死蜱	SUS42294061	<0.002	mg/L
		氯化物	SUS42294046	25.8	mg/L
		氯苯	SUS42294070	<0.00004	mg/L
		溴氰菊酯	SUS42294068	<0.018	mg/L
		灭草松	SUS42294074	<0.0005	mg/L
		百菌清	SUS42294078	<0.00012	mg/L
		硒	SUS42294057	<0.0004	mg/L
		硫酸盐	SUS42294046	35.9	mg/L
		硼	SUS42294056	<0.011	mg/L
		苯	SUS42294070	<0.00004	mg/L
		草甘膦	SUS42294062	<0.025	mg/L
		贾第鞭毛虫	SUS42294047	未检出	个/10L
		钠	SUS42294055	16.8	mg/L
		钡	SUS42294055	0.011	mg/L
		钼	SUS42294055	<0.008	mg/L
		铊	SUS42294055	<0.00001	mg/L
		铍	SUS42294055	<0.0002	mg/L
		银	SUS42294055	<0.013	mg/L
		锑	SUS42294057	0.0009	mg/L
		锰	SUS42294055	<0.0005	mg/L
		镍	SUS42294055	<0.006	mg/L
		隐孢子虫	SUS42294047	未检出	个/10L
		马拉硫磷	SUS42294075	<0.0001	mg/L
		高氯酸盐	SUS42294065	<0.007	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315126C

第 9 页 共 24 页

续上表

检测结果:

点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位	
江浦水厂 出厂水	2026-05-09	pH 值		SUS42294040	7.72	无量纲	
		色度		SUS42294049	<5	度	
		浑浊度		SUS42294049	<1	NTU	
		肉眼可见物		SUS42294049	无任何肉眼可见物	/	
		臭和味	煮沸前水样等级		SUS42294049	0	/
			煮沸前水样强度		SUS42294049	无	/
			煮沸前水样说明		SUS42294049	无任何臭和味	/
			煮沸后水样等级		SUS42294049	0	/
			煮沸后水样强度		SUS42294049	无	/
			煮沸后水样说明		SUS42294049	无任何臭和味	/
		高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）		SUS42294041	1.33	mg/L	
		氨（以 N 计）		SUS42294041	0.03	mg/L	
		总硬度		SUS42294054	139	mg/L	
		溶解性总固体		SUS42294053	281	mg/L	
		氟化物		SUS42294046	0.6	mg/L	
		总氯		SUS42294051	1.20	mg/L	
		二氧化氯		SUS42294045	0.36	mg/L	
		氯酸盐		SUS42294046	<0.0050	mg/L	
		溴酸盐		SUS42294046	<0.005	mg/L	
		氰化物		SUS42294052	<0.002	mg/L	
		汞		SUS42294057	<0.0001	mg/L	
		六价铬		SUS42294050	<0.004	mg/L	
		铁		SUS42294055	<0.0045	mg/L	
		铜		SUS42294055	<0.009	mg/L	
		铅		SUS42294055	<0.00007	mg/L	
		锌		SUS42294055	<0.001	mg/L	
		砷		SUS42294057	<0.001	mg/L	
		镉		SUS42294055	<0.00006	mg/L	
		铝		SUS42294055	0.068	mg/L	

检测结果

报告编号 A2250166315126C

第 10 页 共 24 页

续上表

检测结果:

点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
江浦水厂 出厂水	2026-05-09	菌落总数		SUS42294044	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群		SUS42294044	未检出	CFU/100mL
		大肠埃希氏菌		SUS42294044	未检出	MPN/100mL
		总 α 放射性		SUS42294077	<0.02	Bq/L
		总 β 放射性		SUS42294077	0.06	Bq/L
		挥发酚类		SUS42294048	<0.002	mg/L
		阴离子合成洗涤剂		SUS42294042	<0.050	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）		SUS42294046	1.83	mg/L
		臭氧		SUS42294043	<0.01	mg/L
		甲苯		SUS42294070	<0.00011	mg/L
		二甲 苯	对/间二甲苯	SUS42294070	<0.00005	mg/L
			邻二甲苯	SUS42294070	<0.00011	mg/L
		苯乙烯		SUS42294070	<0.00004	mg/L
		1,4-二氯苯		SUS42294070	<0.00003	mg/L
		三氯 苯	1,2,3-三氯苯	SUS42294063	<0.000011	mg/L
			1,2,4-三氯苯	SUS42294063	<0.000020	mg/L
			1,3,5-三氯苯	SUS42294063	<0.000014	mg/L
		六氯苯		SUS42294063	<0.000021	mg/L
		四氯化碳		SUS42294070	<0.00021	mg/L
		三氯甲烷		SUS42294070	0.0216	mg/L
		一氯二溴甲烷		SUS42294070	0.00322	mg/L
		二氯一溴甲烷		SUS42294070	0.00742	mg/L
		三溴甲烷		SUS42294070	<0.00012	mg/L
		二氯甲烷		SUS42294070	<0.00003	mg/L
		1,2-二氯乙烷		SUS42294070	<0.00006	mg/L
		环氧氯丙烷		SUS42294059	<0.00006	mg/L
		氯乙烯		SUS42294070	<0.00017	mg/L
		1,1-二氯乙烯		SUS42294070	<0.00012	mg/L

检测结果

报告编号 A2250166315126C 第 11 页 共 24 页

续上表

检测结果:						
点位名称	采样日期	检测项目		样品编号	结果	单位
江浦水厂 出厂水	2026-05-09	1,2-二氯乙 烯	反-1,2-二氯 乙烯	SUS42294070	<0.00006	mg/L
			顺式-1,2-二 氯乙烯	SUS42294070	<0.00012	mg/L
		三氯乙烯		SUS42294070	<0.00019	mg/L
		四氯乙烯		SUS42294070	<0.00014	mg/L
		六氯丁二烯		SUS42294070	<0.00011	mg/L
		邻苯二甲酸二（2-乙基己 基）酯		SUS42294058	<0.00009	mg/L
		阿特拉津		SUS42294076	<0.0005	mg/L
		七氯		SUS42294060	<0.0002	mg/L
		呋喃丹		SUS42294062	<0.000125	mg/L
		2,4,6-三氯酚		SUS42294072	<0.00004	mg/L
		五氯酚		SUS42294072	<0.000024	mg/L
		二氯乙酸		SUS42294071	<0.0020	mg/L
		三氯乙酸		SUS42294071	<0.0010	mg/L
		丙烯酰胺		SUS42294064	<0.00005	mg/L
		微囊藻毒素-LR		SUS42294067	<0.00006	mg/L
		苯并(a)芘		SUS42294073	<0.0000014	mg/L
		游离氯		SUS42294051	0.64	mg/L
点位信息:						
点位名称		采样日期		样品状态		
桥林水厂出厂水		2026-05-08		无味、无色、透明、无浮油		
江浦水厂出厂水		2026-05-09		无味、无色、透明、无浮油		
备注:						
1.pH 值、二氧化氯、总氯、游离氯、臭氧为现场检测。						
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。						
3.三卤甲烷的检测结果依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求计算比值之和，是一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三氯甲烷的浓度与各自限值的比值总和。SUS42294031 比值之和：0.264，SUS42294070 比值之和：0.516，此数据仅供参考。						

检测结果

报告编号 A2250166315126C 第 12 页 共 24 页

表 2:

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(15.1 液液萃取衍生气相色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.0020mg/L	气相色谱仪 (GC) 7890B TTE20172820
	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(16.1 液液萃取衍生气相色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.0010mg/L	
	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(19.1 衍生化气相色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.00004mg/L	
	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(20.2 离子色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.0024mg/L	离子色谱仪 CIC-D120 TTE20235399
	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(21.2 离子色谱法) GB/T 5750.10-2023	0.0050mg/L	
	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标(22.2 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液法) GB/T 5750.10-2023	0.005mg/L	

检测结果

报告编号 A2250166315126C 第 13 页 共 24 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标(4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法) GB/T 5750.11-2023	0.02mg/L	余氯计 DR300 TTE20191261
	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标(5.1 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法) GB/T 5750.11-2023	0.02mg/L	
	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标(8.4 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法) GB/T 5750.11-2023	0.01mg/L	二氧化氯比色计 DR300 TTE20191265
	臭氧	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标(9.3 靛蓝现场测定法) GB/T 5750.11-2023	0.01mg/L	臭氧比色计 DR300 TTE20191263
	菌落总数#3	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标(4.1 平皿计数法) GB/T 5750.12-2023	/	生化培养箱 LRH-150 TTE20166204
	总大肠菌群#2	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标(5.2 滤膜法) GB/T 5750.12-2023	/	
	大肠埃希氏菌#1	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标(7.1 多管发酵法) GB/T 5750.12-2023	/	

检测结果

报告编号 A2250166315126C

第 14 页 共 24 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	贾第鞭毛虫	生活饮用水标准检验方法 第12 部分:微生物指标(8.1 贾第鞭毛虫 免疫磁分离荧光抗体法) GB/T 5750.12-2023	0.1 个/10L	两虫专用显微镜 N-800GC TTE20210436
	隐孢子虫	生活饮用水标准检验方法 第12 部分:微生物指标(9.1 隐孢子虫 免疫磁分离荧光抗体法) GB/T 5750.12-2023	0.1 个/10L	
	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 第13 部分:放射性指标(4.1 低本底总 α 检测法) GB/T 5750.13-2023	0.02Bq/L	低本底 αβ 测量仪 LB-6(6 通道) TTE20224551
	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 第13 部分:放射性指标(5.1 低本底总 β 检测法) GB/T 5750.13-2023	0.03Bq/L	
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标(10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法) GB/T 5750.4-2023	1.0mg/L	滴定管 25mL EDD36JL24102
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4 部分:感官性状和物理指标(11.1 称量法) GB/T 5750.4-2023	/	电子天平 ME204E TTE20201276

检测结果

报告编号 A2250166315126C 第 15 页 共 24 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法) GB/T 5750.4-2023	0.002mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC TTE20189709
	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (13.1 亚甲蓝分光光度法) GB/T 5750.4-2023	0.050mg/L	
	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准比色法) GB/T 5750.4-2023	5 度	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (5.2 目视比浊法-福尔马肼标准) GB/T 5750.4-2023	1NTU	
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (6.1 嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2023	/	
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (7.1 直接观察法) GB/T 5750.4-2023	/	
	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (8.1 玻璃电极法) GB/T 5750.4-2023	/	便携式多参数水质分析仪 SX836 TTE20222522

检测结果

报告编号 A2250166315126C 第 16 页 共 24 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	氨 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(11.1 纳氏试剂分光光度法) GB/T 5750.5-2023	0.02mg/L	紫外可见分光光度计 P4 TTE20243484
	高氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗法) GB/T 5750.5-2023	0.007mg/L	离子色谱仪 (IC) CIC-D120+ TTE20245480
	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(4.2 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.75mg/L	离子色谱仪 CIC-D120 TTE20235399
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(5.2 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.15mg/L	
	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(6.2 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.1mg/L	
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(7.1 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法) GB/T 5750.5-2023	0.002mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC TTE20189709
	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(8.3 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.15mg/L	离子色谱仪 CIC-D120 TTE20235399

检测结果

报告编号 A2250166315126C 第 17 页 共 24 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	硒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (10.1 氢化物原子荧光法) GB/T 5750.6-2023	0.0004mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20225339
	汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (11.1 原子荧光法) GB/T 5750.6-2023	0.0001mg/L	
	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (12.4 电感耦合等离子体质谱法) GB/T 5750.6-2023	0.00006mg/L	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G TTE20235626 (出厂编号: 899N3082504G) ^R
	六价铬	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (13.1 二苯碳酰二肼分光光度法) GB/T 5750.6-2023	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC TTE20189709
	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (14.3 电感耦合等离子体质谱法) GB/T 5750.6-2023	0.00007mg/L	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G TTE20235626 (出厂编号: 899N3082504G) ^R

检测结果

报告编号 A2250166315126C 第 18 页 共 24 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	银	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (15.3 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.013mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20151165
	钼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (16.2 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.008mg/L	
	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (18.2 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.006mg/L	
	钡	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (19.2 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.001mg/L	
	铈	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (22.1 氢化物原子荧光法) GB/T 5750.6-2023	0.0005mg/L	原子荧光光度计 AFS-9750 TTE20161393
	铍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (23.3 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.0002mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20151165

检测结果

报告编号 A2250166315126C 第 19 页 共 24 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	铊	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (24.2 电感耦合等离子体质谱法) GB/T 5750.6-2023	0.00001mg/L	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G TTE20235626 (出厂编号: 899N3082504G) ^R
	钠	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (25.3 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.005mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20151165
	硼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (29.2 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.011mg/L	
	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(4.4 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.040mg/L	
	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(5.3 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.0045mg/L	
	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(6.5 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.0005mg/L	
	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(7.5 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.009mg/L	
	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(8.3 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.001mg/L	

检测结果

报告编号 A2250166315126C 第 20 页 共 24 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	砷	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(9.1 氢化物原子荧光法) GB/T 5750.6-2023	0.001mg/L	原子荧光光度计 AFS-9750 TTE20161393
	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分:有机物综合指标(4.1 酸性高锰酸钾滴定法) GB/T 5750.7-2023	0.05mg/L	滴定管 25mL EDD36JL20106
	苯并(a)芘	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标(12.1 苯并(a)芘 高效液相色谱法(1)) GB/T 5750.8-2023	0.0000014mg/L	超高效液相色谱仪 (UPLC) LC-20A TTE20151874
	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标(13.2 气相色谱法) GB/T 5750.8-2023	0.00005mg/L	气相色谱仪 (GC) 7890B TTE20172820
	微囊藻毒素-LR	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标(16.1 高效液相色谱法) GB/T 5750.8-2023	0.00006mg/L	高效液相色谱仪 (HPLC) 1260II TTE20202608
	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标(20.1 气相色谱质谱法) GB/T 5750.8-2023	0.00006mg/L	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) QP-2010 Ultra TTE20150896
	三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标(30.2 三氯苯 顶空毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.8-2023	1,2,4-三氯苯: 0.000020mg/L 1,3,5-三氯苯: 0.000014mg/L 1,2,3-三氯苯: 0.000011mg/L	气相色谱仪 (GC) 7890B TTE20172820

检测结果

报告编号 A2250166315126C 第 21 页 共 24 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	土臭素	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标(76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法) GB/T 5750.8-2023	0.0000038mg/L	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) QP2020 NX TTE20191276
	2-甲基异莰醇	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标(77 2-甲基异莰醇 顶空固相微萃取气相色谱质谱法) GB/T 5750.8-2023	0.0000022mg/L	

检测结果

报告编号 A2250166315126C 第 22 页 共 24 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:						
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	检出限	仪器设备 名称、型号及编号		
生活饮用水	苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标(附录 A 吹扫捕集气相色谱质谱法测 定挥发性有机物) GB/T 5750.8-2023	0.00004mg/L	气相色谱质谱联用仪 （ GCMS ） QP2020 NX TTE20191143		
	甲苯		0.00011mg/L			
	二甲苯		对/间二甲苯： 0.00005mg/L		邻二甲苯： 0.00011mg/L	
	苯乙烯		0.00004mg/L			
	氯苯		0.00004mg/L			
	1,4-二氯苯		0.00003mg/L			
	三氯甲烷		0.00003mg/L			
	四氯化碳		0.00021mg/L			
	一氯二溴甲烷		0.00005mg/L			
	二氯一溴甲烷		0.00008mg/L			
	三溴甲烷		0.00012mg/L			
	二氯甲烷		0.00003mg/L			
	1,2-二氯乙烷		0.00006mg/L			
	氯乙烯		0.00017mg/L			
	1,1-二氯乙烯		0.00012mg/L			
	1,2-二氯乙烯		反-1,2-二氯乙烯： 0.00006mg/L		顺式-1,2-二氯乙烯： 0.00012mg/L	
			三氯乙烯		0.00019mg/L	
			四氯乙烯		0.00014mg/L	
	六氯丁二烯	0.00011mg/L				
	邻苯二甲酸二（2-乙 基己基）酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标(附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测 定半挥发性有机物) GB/T 5750.8-2023	0.00009mg/L	气相色谱质谱联用仪 （ GCMS ） QP2020 NX TTE20192405		

检测结果

报告编号 A2250166315126C 第 23 页 共 24 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标(10.1 马拉硫磷 毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.0001mg/L	气相色谱仪 (GC) 7890B TTE20160679
	乐果	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标(11.1 乐果 毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.0001mg/L	
	百菌清	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标(12.2 百菌清 毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.00012mg/L	气相色谱仪 (GC) 7890B TTE20172820
	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标(14.2 高效液相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.018mg/L	高效液相色谱仪 (HPLC) LC-20A TTE20110222
	灭草松	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标(15.1 液液萃取气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.0005mg/L	气相色谱仪 (GC) 7890B TTE20172820
	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标(16.1 2,4-滴 液液萃取气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.00015mg/L	
	敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标(17.1 敌敌畏 毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.00005mg/L	气相色谱仪 (GC) 7890B TTE20160679
	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标(18.1 高效液相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.000125mg/L	高效液相色谱仪 (HPLC) 1260II TTE20202608

检测结果

报告编号 A2250166315126C

第 24 页 共 24 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标(19.1 液液萃取气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.002mg/L	气相色谱仪 (GC) 7890B TTE20160679
	阿特拉津	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标(20.1 高效液相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.0005mg/L	高效液相色谱仪 (HPLC) LC-20A TTE20110222
	草甘膦	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标(21.1 高效液相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.025mg/L	高效液相色谱仪 (HPLC) 1260II TTE20202608
	七氯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标(22.1 液液萃取气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.0002mg/L	气相色谱仪 (GC) 7890B TTE20172820
	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标(23.1 顶空毛细管柱气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.000021mg/L	
	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标(24.1 衍生化气相色谱法) GB/T 5750.9-2023	0.000024mg/L	
	乙草胺	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标(41.1 气相色谱质谱法) GB/T 5750.9-2023	0.00002mg/L	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) QP2020 NX TTE20192405
备注: "#1"、"#2"、"#3"表示该项目在本实验室资质范围内, 经客户同意分包至江苏华测品标检测认证技术有限公司, 且在其资质范围内, CMA 证书编号为 231020341199。				

报告结束